


Recherche: Feuerwehrbewegungsflächen entlang der Fassaden am 'Metzer Platz'

Anm.: Die von der AG Verkehr ermittelten Werte von **10m (11m bzw. 13m)** für das Abstandsmaß und von **5,5m bzw. 6m** für den Bewegungskorridor bedürfen der abschließenden Festsetzung durch die Fachverwaltungen, bzw. der Feuerwehr. Es handelt sich um erste Werte im Rahmen weiterer Planungen.

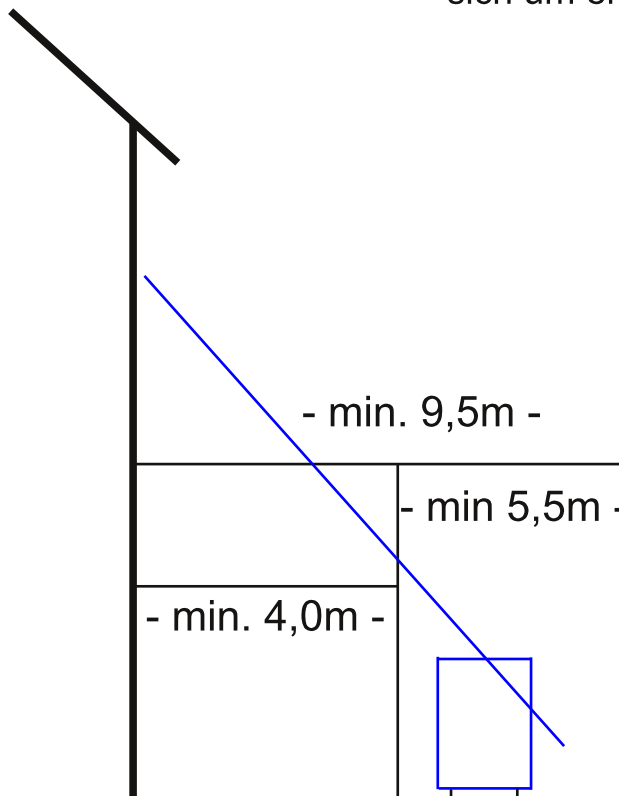

Skizze: AG Verkehr - 04.02.2015

Beispiel 1: Berlin

Beispiel 2: Düsseldorf

Außer Kraft getreten!

SenStadt VI D 07...
Die AV FwFI ist am 31. Dezember 2003 aufgrund § 6 Abs. 5, AZG außer Kraft getreten.

AV Feuerwehrflächen

Lesefassung

Ausführungsvorschriften zu §§ 5 und 15 Abs. 1 und 4 der Bauordnung für Berlin (BauOBln) über Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken

- Feuerwehrflächen - (AV FwFI)

Vom 17. Januar 1996 (ABl. S. 471)

AV Feuerwehrflächen

Seite 3

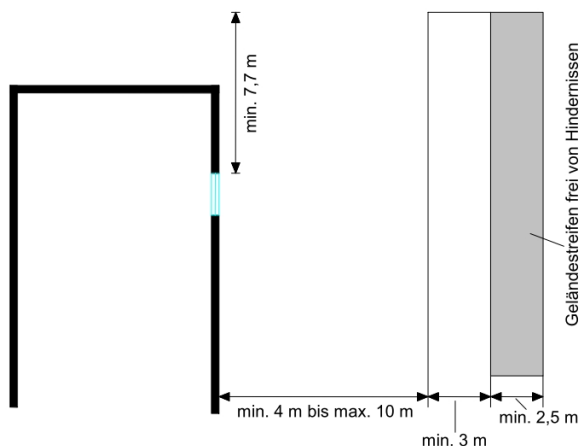


Bild 3

5 - Aufstellflächen für Hubrettungsfahrzeuge rechtwinklig zur Außenwand

Rechtwinklig oder annähernd im rechten Winkel auf die anzuleitende Außenwand zugeführte Aufstellflächen für Hubrettungsfahrzeuge dürfen keinen größeren Abstand als 1 m zur Außenwand haben. Die Entfernung zwischen der Außenkante der Aufstellflächen und der entferntesten seitlichen Begrenzung der anzuleitenden Fensteröffnung darf 10 m nicht überschreiten. Beiderseits der Aufstellflächen müssen mindestens 11 m lange und 1,25 m breite Geländestreifen frei von Hindernissen sein.

Quelle:



Feuerwehr und Rettungsdienst
Landeshauptstadt Düsseldorf

Merkblatt zur Kennzeichnung von Feuerwehrzufahrten, Feuerwehrdurchgängen und Aufstellflächen für Hubrettungsfahrzeuge



4.2 Aufstellflächen entlang der Außenwand

Die Aufstellflächen müssen mit ihrer der anzuleitenden Außenwand zu gekehrten Seite einen Abstand von mindestens 3,0 Meter zur Außenwand haben. Der Abstand darf höchstens 9,0 Meter, bei Brüstungshöhen von mehr als 18,0 Meter höchstens 6,0 Meter betragen. Die Aufstellfläche muss mindestens 8,0 Meter über die letzte Anleiterstelle hinausragen.

